




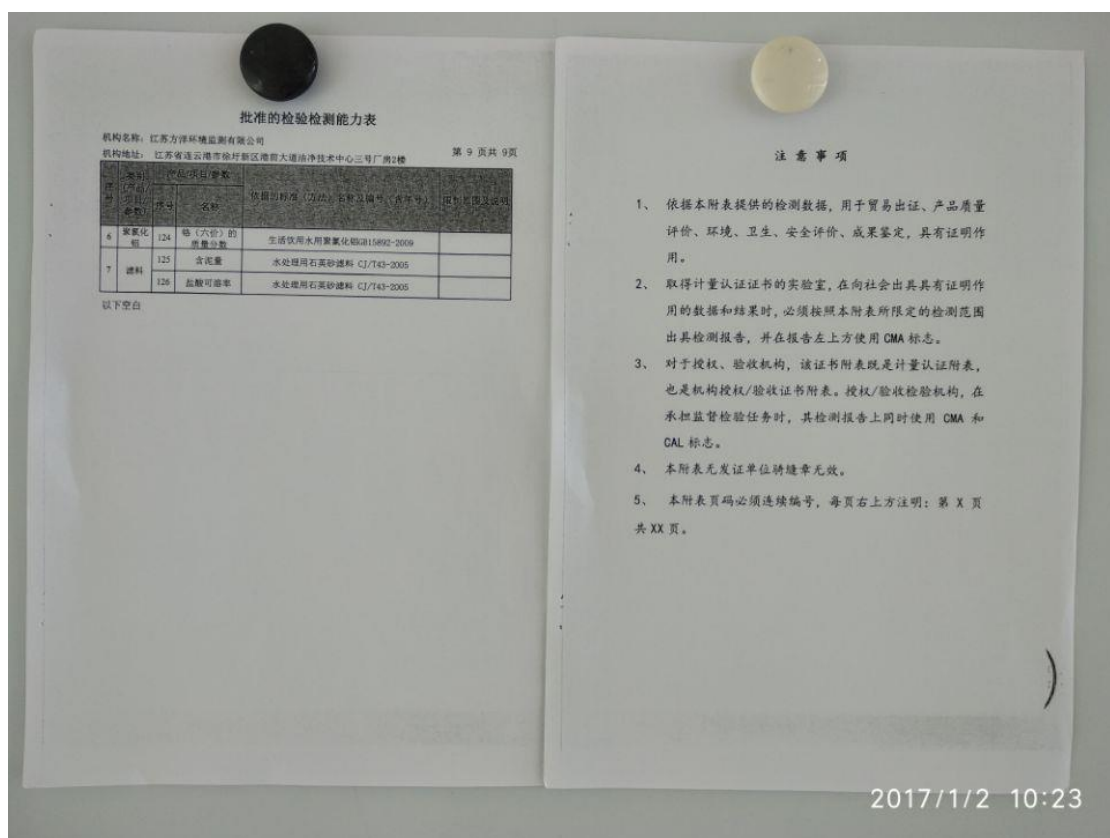
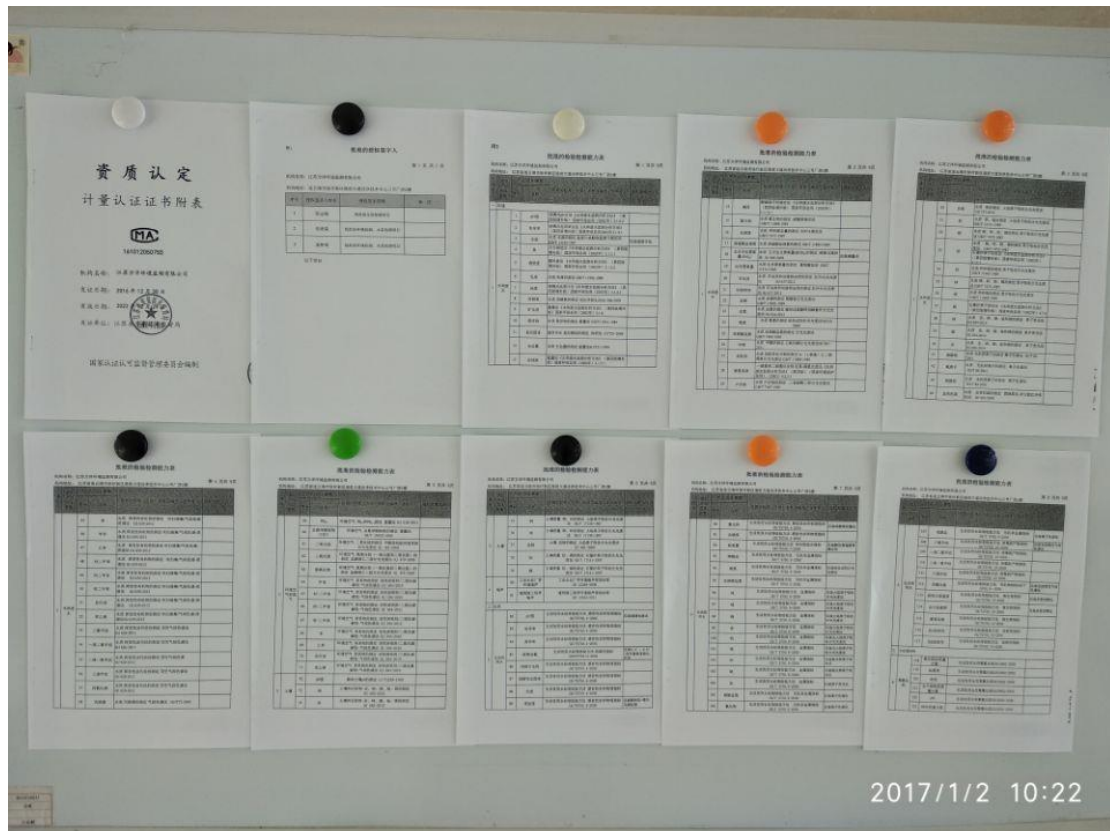
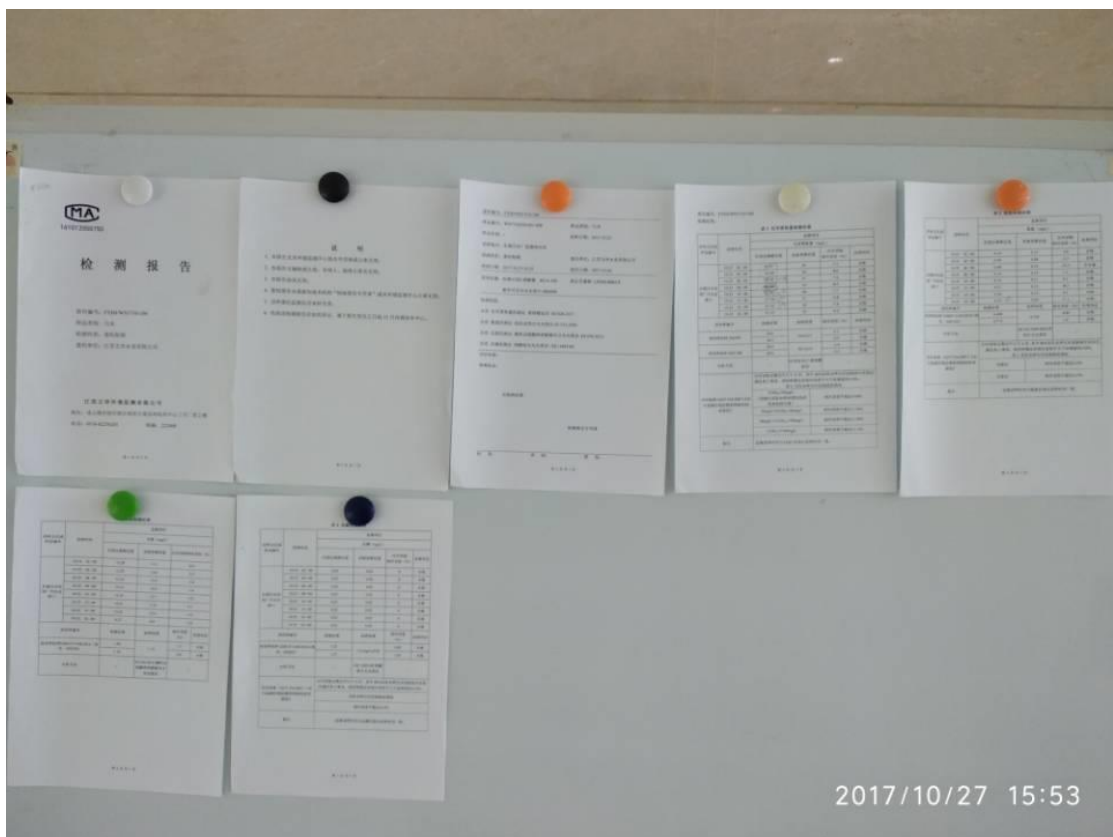


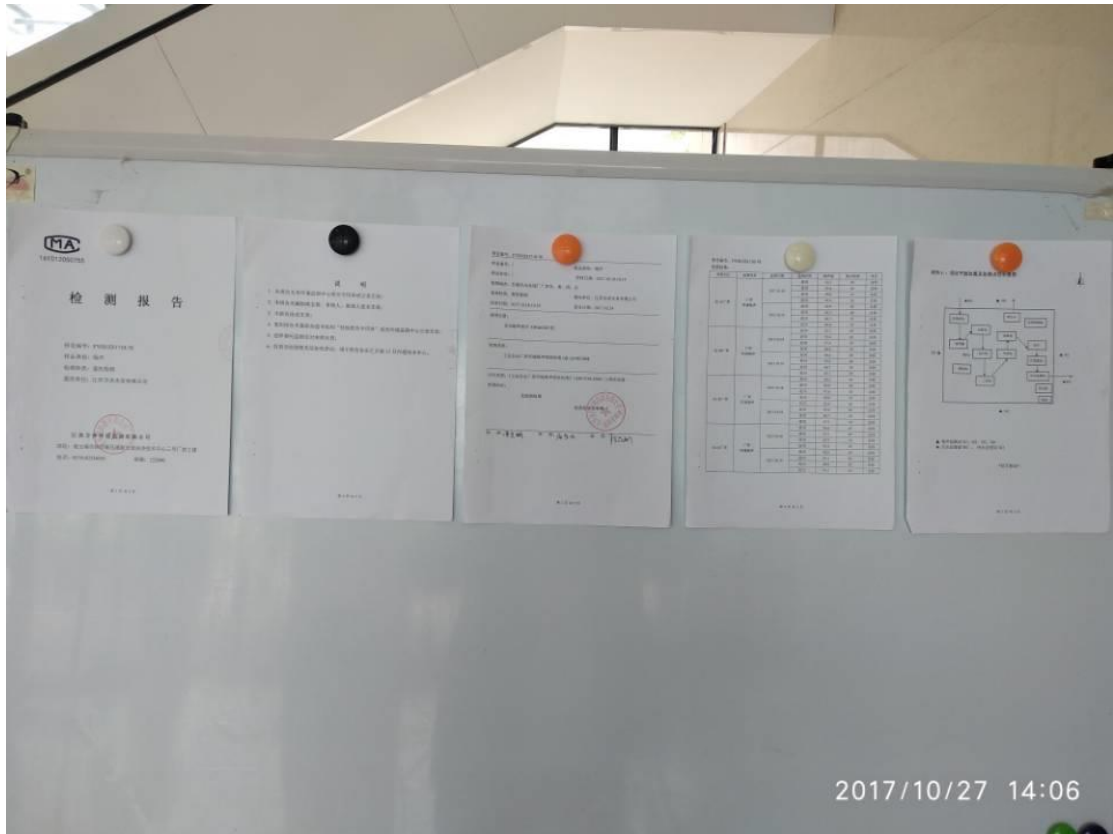

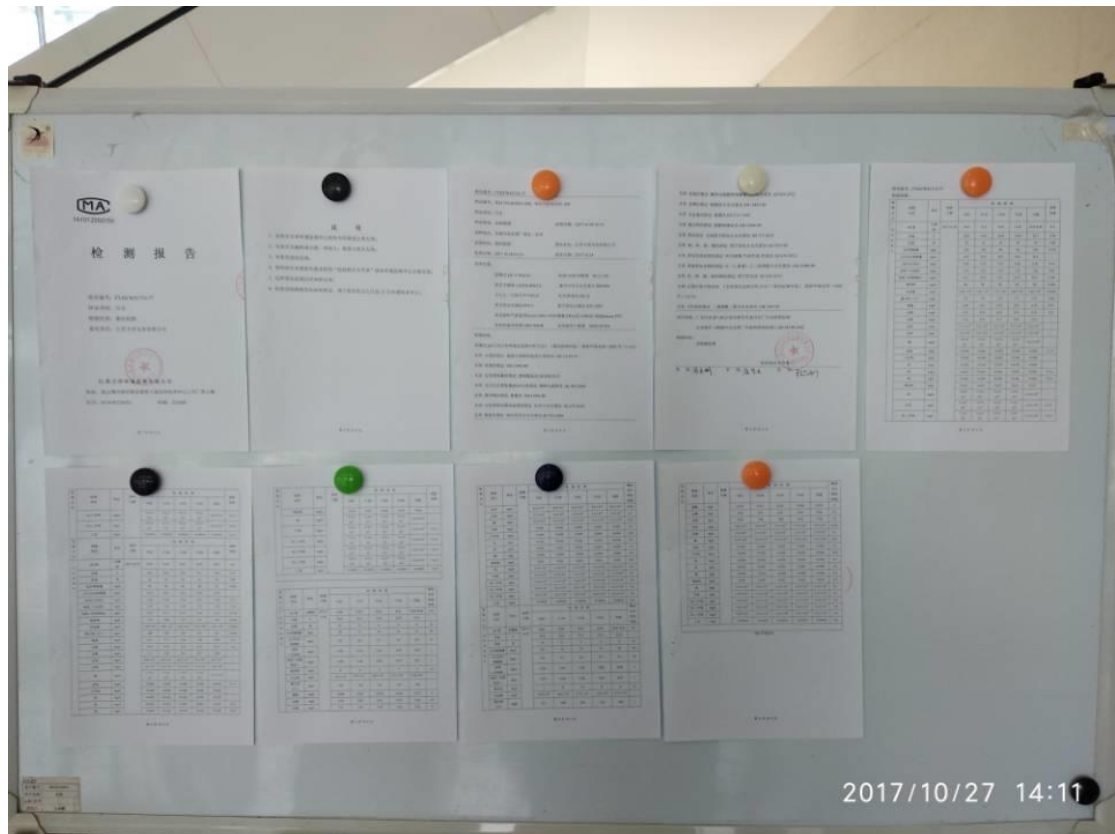

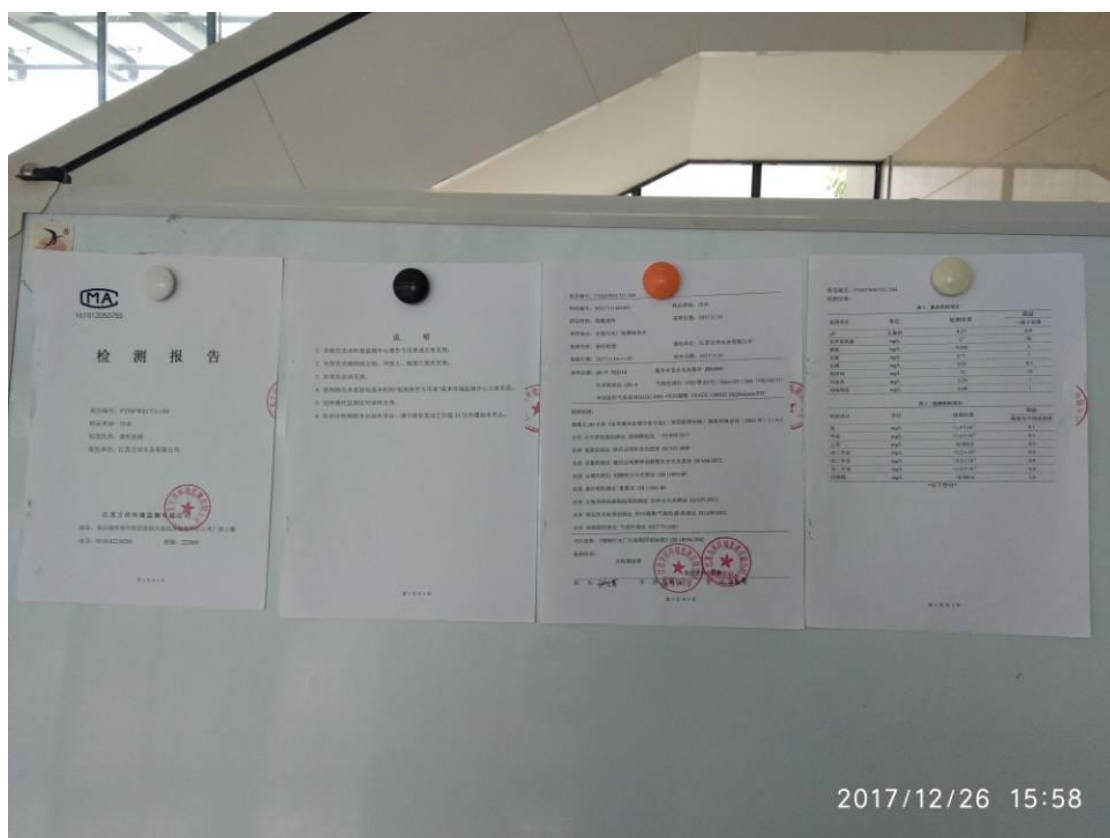

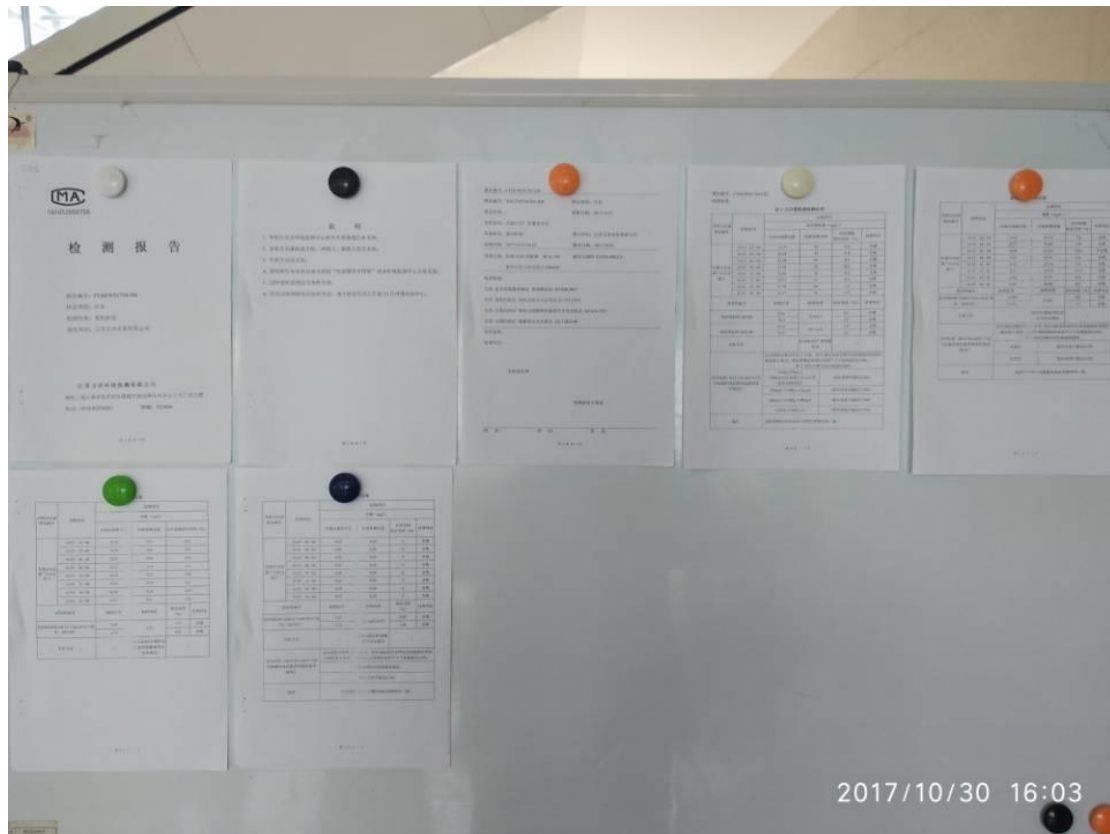



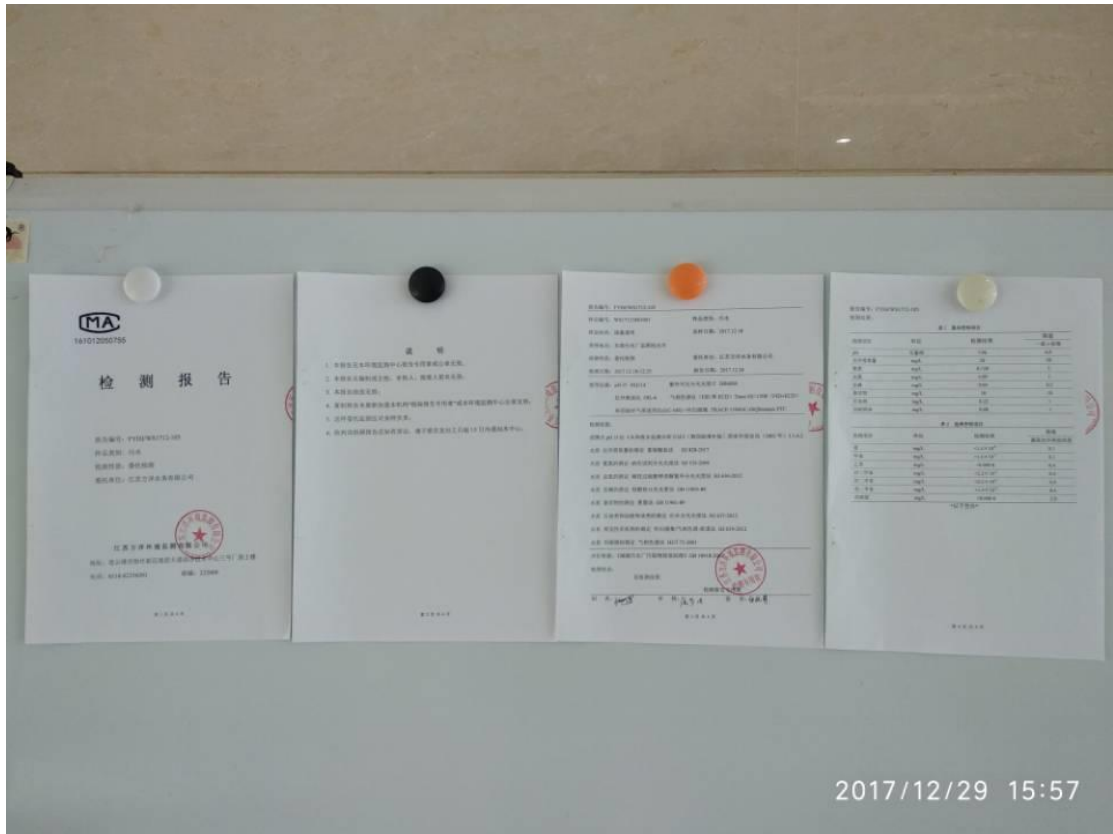



2017/12/29 15:57



2018/1/19 10:11

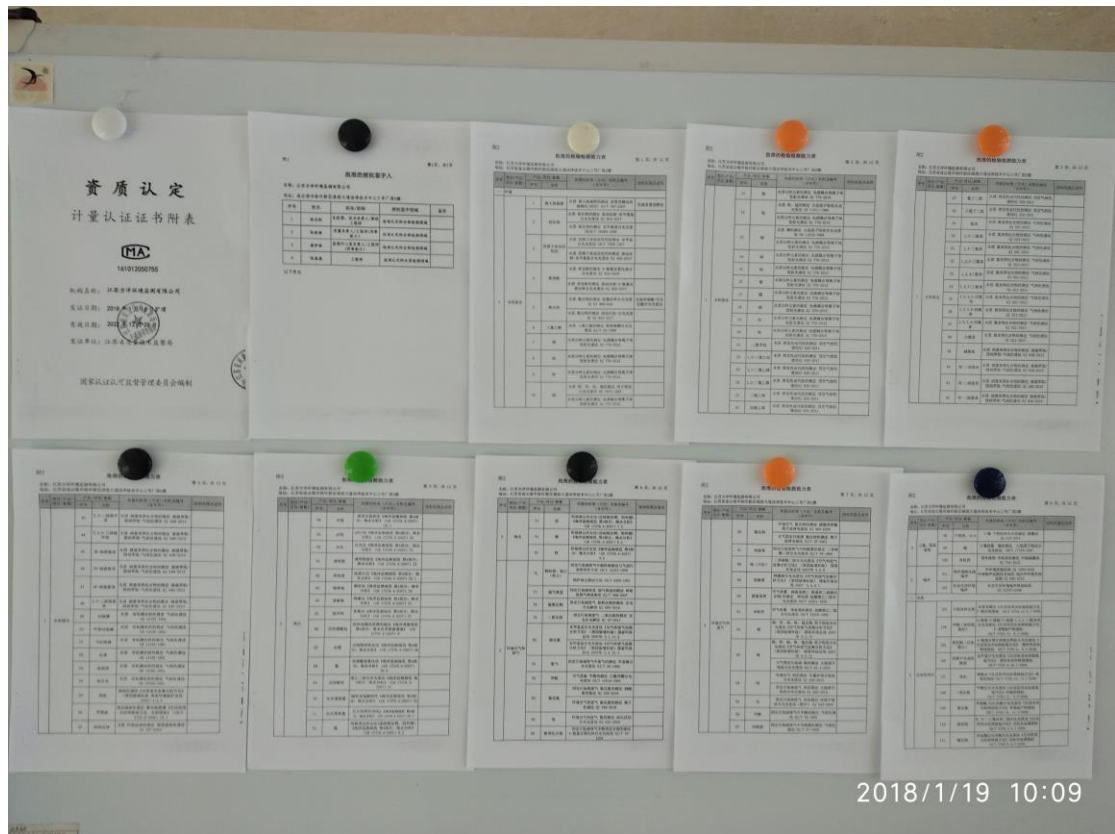

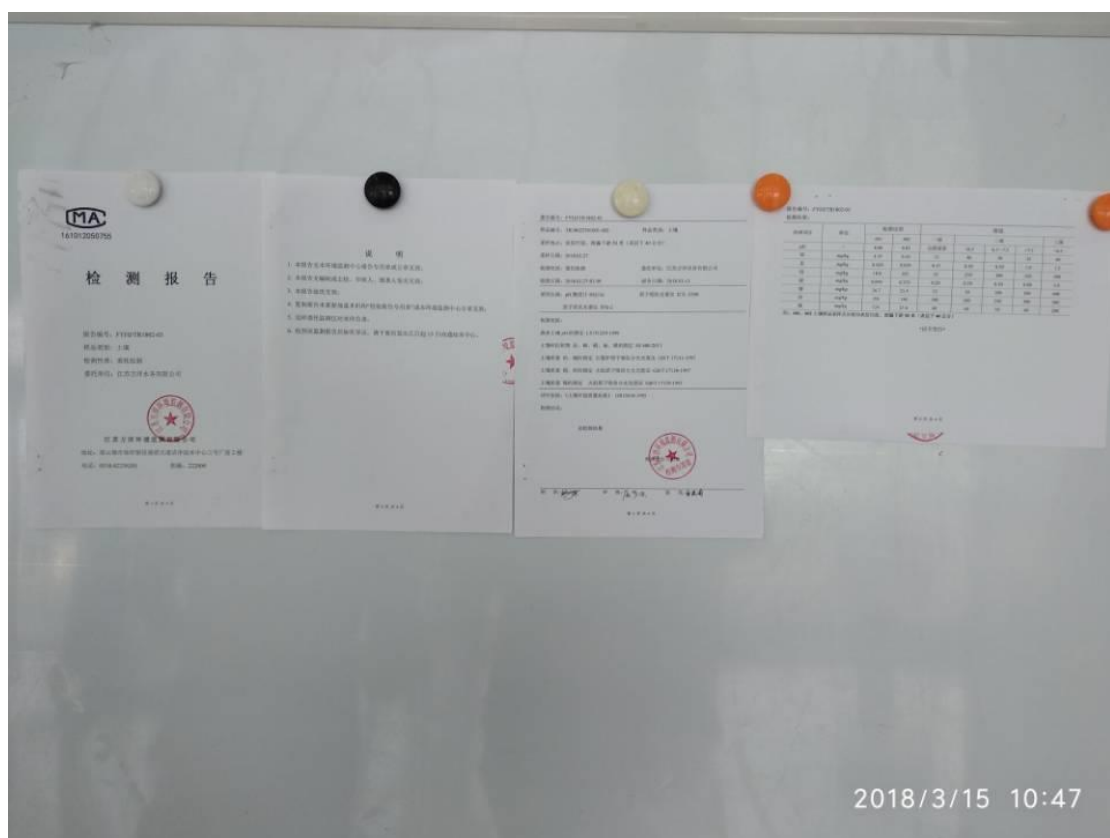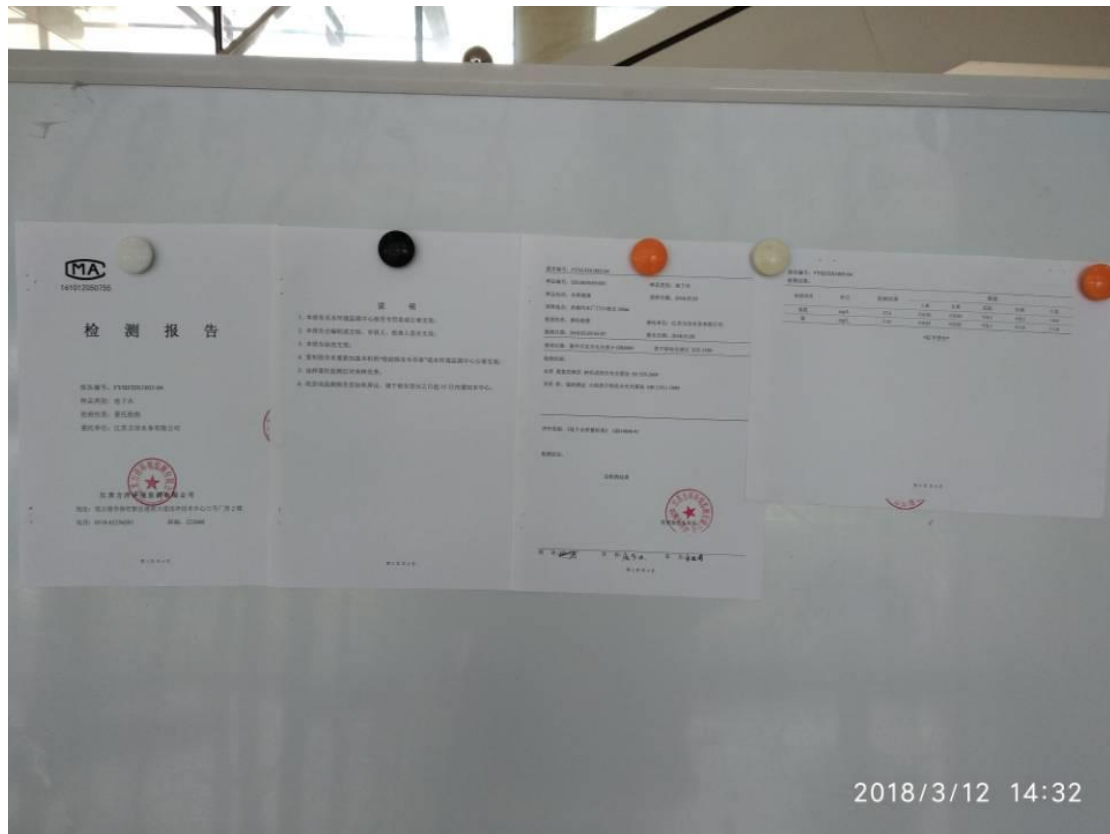

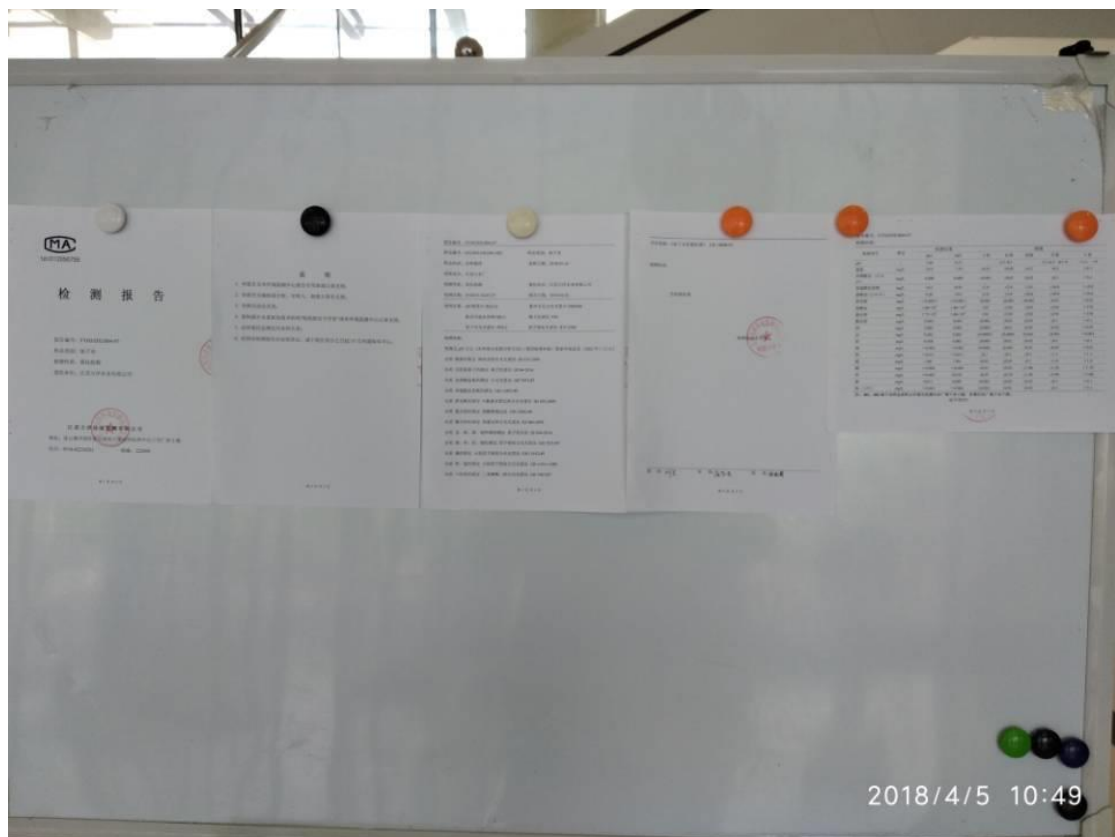

[illegible]

YH071200755

检测报告

报告编号: YH071200755

检测机构: 贵州

检测标准: 委托检测

检测机构: 江苏永泰检测有限公司

江苏永泰检测有限公司

地址: 江苏省徐州市鼓楼区三环东路11号(二)楼二楼

电话: 0516-8229290

邮编: 221006

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

委托单位: 江苏永泰检测有限公司

产品名称: 塑料软管

规格型号: -

样品数量: 100个

生产日期: 2012年1月

委托单位: 江苏永泰检测有限公司

检测日期: 2012年1月10日

检测机构: 江苏永泰检测有限公司

检测地点: 江苏永泰检测有限公司

检测方法: GB/T 1992-2003

检测结果: 合格

备注: 无异常现象

检测人员:

审核人员:

批准人员:

检测日期:

有效期至:

检测费用:

检测地址:

检测电话:

检测传真:

检测邮箱:

检测网址:

检测QQ:

检测微信:

检测微博:

检测论坛:

检测贴吧:

检测空间:

检测博客:

检测相册:

检测视频:

检测音频:

检测图片:

检测文字:

检测数据:

检测结果:

检测结论:

检测意见:

检测建议:

检测说明:

检测须知:

检测流程:

检测周期:

检测费用:

检测地址:

检测电话:

检测传真:

检测邮箱:

检测网址:

检测QQ:

检测微信:

检测微博:

检测论坛:

检测贴吧:

检测空间:

检测博客:

检测相册:

检测视频:

检测音频:

检测图片:

检测文字:

检测数据:

检测结果:

检测结论:

检测意见:

检测建议:

检测说明:

检测须知:

检测流程:

检测周期:

检测费用:

检测地址:

检测电话:

检测传真:

检测邮箱:

检测网址:

检测QQ:

检测微信:

检测微博:

检测论坛:

检测贴吧:

检测空间:

检测博客:

检测相册:

检测视频:

检测音频:

检测图片:

检测文字:

检测数据:

检测结果:

检测结论:

检测意见:

检测建议:

检测说明:

检测须知:

检测流程:

检测周期:

检测费用:

检测地址:

检测电话:

检测传真:

检测邮箱:

检测网址:

检测QQ:

检测微信:

检测微博:

检测论坛:



检测贴吧:

分析结果统计表

校對專用章

上机时间: 2018.5.11

2018/5/14 11:18

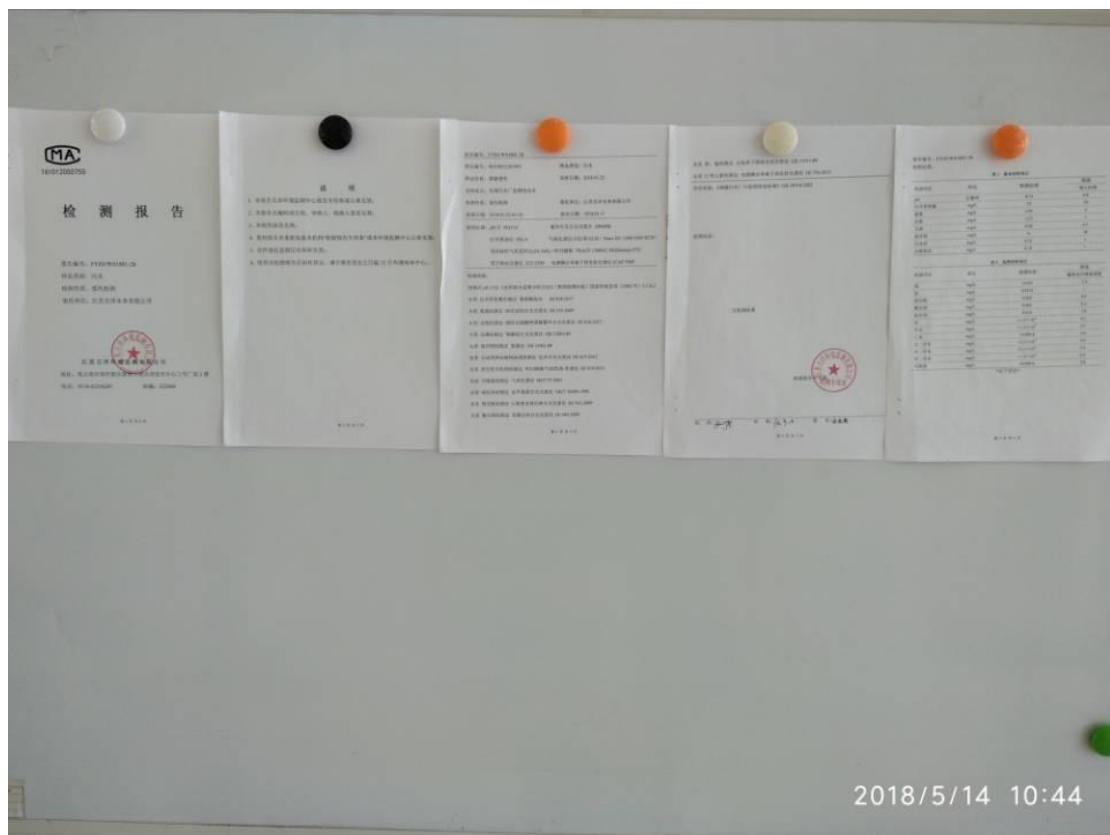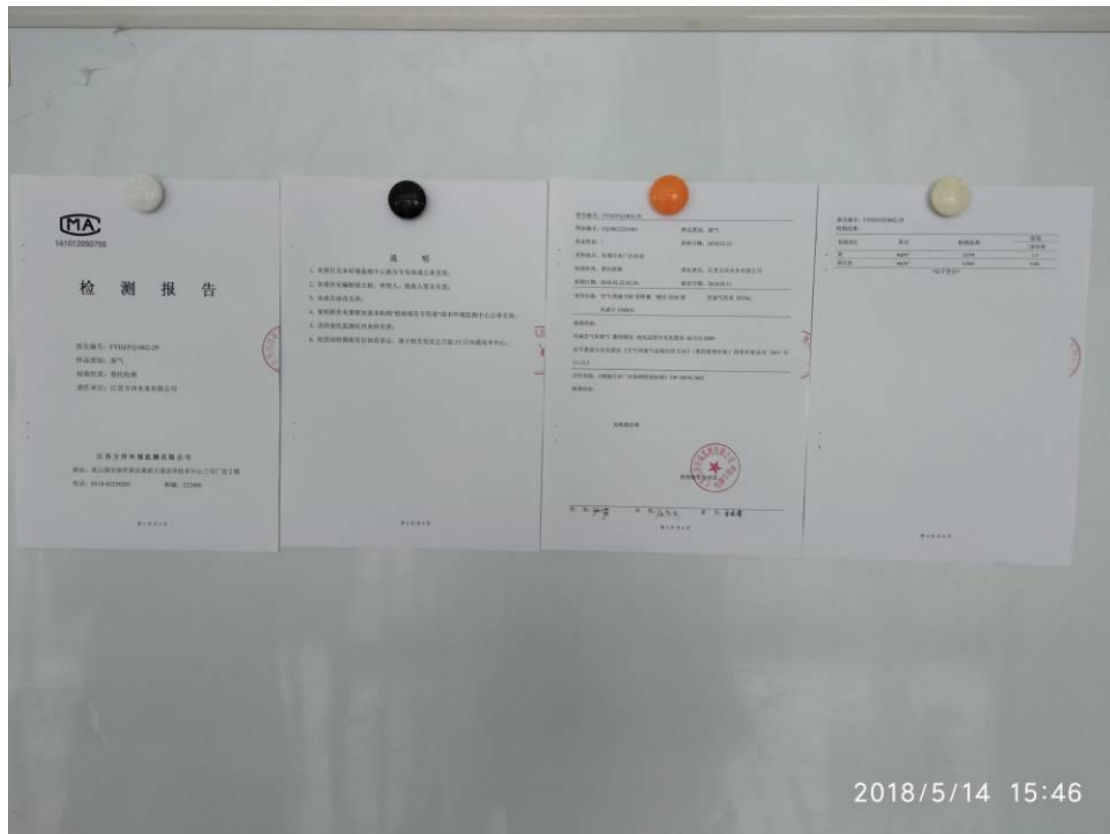



161012050755

检测报告

报告编号: FYH/WS1808-52
样品类别: 污水
检测性质: 委托检测
委托单位: 江苏方洋水务有限公司



江苏方洋环境工程有限公司
地址: 连云港市徐圩新区港前大道中德技术中心三号厂房2楼
电话: 0518-82226201 邮编: 222300

第1页共4页

报告编号: FYH/WS1808-52
样品编号: WS1805160101 样品类别: 污水
样品性质: 清塘进闸 采样日期: 2018.05.16
采样地点: 东海污水处理厂监测出水
检测性质: 委托检测 委托单位: 江苏方洋水务有限公司
检测日期: 2018.05.16-05.24 报告日期: 2018.08.20
使用仪器: pH计 PH2114 紫外可见分光光度计 DR6000
检测依据:
便携式 pH 计法《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环保总局 (2002 年) 3.1.6.2
水质 化学需氧量的测定 重铬酸钾法 HJ 828-2017
水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 353-2009
水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012
水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-89
水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11911-89
评价依据:《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918-2002
检测结论:

无检测结论



检测: 王晴 审核: 陈少冰 签发: 白凤菊
第3页共4页

报告编号: FYH/WS1808-52
检测结论:

表1: 基本检测项目

检测项目	单位	检测结果	限值
pH	无量纲	8.24	6~9
化学需氧量	mg/L	35	50
氨氮	mg/L	0.211	5
总氮	mg/L	1.05	15
总磷	mg/L	0.02	0.5
悬浮物	mg/L	5	10

以下空白

第4页共4页

2018/5/25 10:30

江苏方洋环境监测有限公司分析结果统计表

流转卡号: / 样品送达方式: 采样 样品种类: 废气

采样时间: 2018.6.21 分析时间: 2018.6.22-6.23 上报时间: 2018.6.24

委托单位: 江苏方洋水务有限公司东港污水处理厂



结果统计表

样品 编号	点位名称	氨气					
		标态废气流量 m3/h	排放浓度 mg/m3	排放速率 kg/h			
	生物除臭滤床排口 10:00	23502	2.17	0.0510			
	生物除臭滤床排口 12:00	23838	1.98	0.0472			
	生物除臭滤床排口 14:00	23362	2.26	0.0528			
		硫化氢					
		标态废气流量 m3/h	排放浓度 mg/m3	排放速率 kg/h			
	生物除臭滤床排口 10:00	23502	0.22	0.005			
	生物除臭滤床排口 12:00	23838	0.32	0.008			
	生物除臭滤床排口 14:00	23362	0.25	0.006			



江苏方洋环境检测
W1062601 样品编号
检测专用章
2018.6.26 分析时间:

检测专用章

分析时间: 2018.6.26-6.30

第 1 页 共 1 页

2018/7/3 11:54

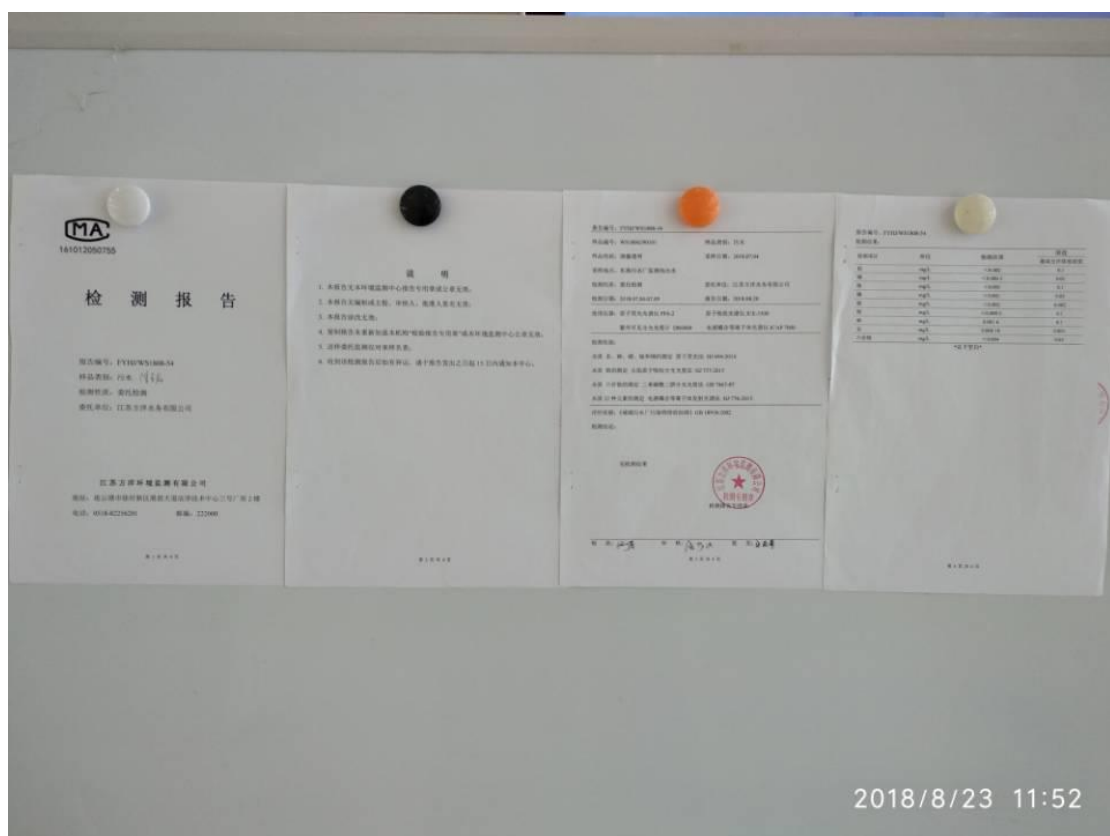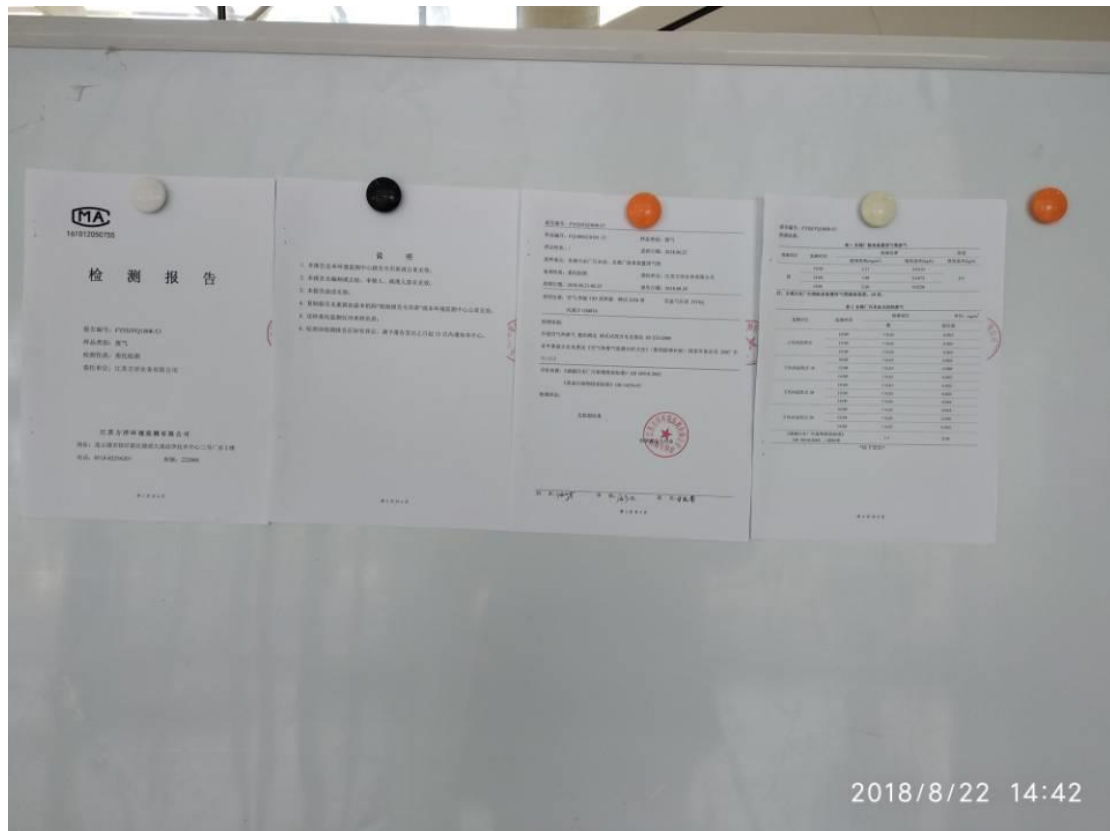

江苏方洋环境监测有限公司分析结果统计表

流转卡号: _____ / _____ 样品送达方式: 采样 样品种类: 废气

采样时间: 2018.8.24 分析时间: 2018.8.24-8.25 上报时间: 2018.8.26

委托单位: 江苏方洋水务有限公司东港污水处理厂



结果统计表							
样品 编号	点位名称	氨气					
		标态废气流量 m3/h	排放浓度 mg/m3	排放速率 kg/h			
	生物除臭滤床排口 10:00	15261	1.15	0.018			
	生物除臭滤床排口 12:00	14586	1.08	0.016			
	生物除臭滤床排口 14:00	14896	0.92	0.014			
硫化氢							
		标态废气流量 m3/h	排放浓度 mg/m3	排放速率 kg/h			
	生物除臭滤床排口 10:00	15261	0.36	0.005			
	生物除臭滤床排口 12:00	14586	0.48	0.007			
	生物除臭滤床排口 14:00	14896	0.40	0.006			

江苏海洋环境监测有限公司
分析结果统计表
样品种类：
检测专用章

样品种类
检测专用草

上报时间:

上报时间:

结果统计表

MA
141012050755

检测报告

报告编号: FY101W31809-7b
样品名称: 内水
检测性质: 委托检测
委托单位: 江苏万泽水务有限公司

江苏万泽水务有限公司
地址: 连云港市赣榆区新海港镇万泽水务技术中心三号楼二楼
电话: 0518-82220201 邮编: 222000

第 1 页 共 4 页

报告编号: FY101W31809-7b

样品名称: 内水
送样日期: 2018.08.31
委托单位: 江苏万泽水务有限公司
报告日期: 2018.09.26

检测项目: K7P KAP7000 Y102
方法: 分光光度法
检测项目: CP204 Y102
方法: 分光光度法
检测项目: G2L-4 型 Y104
方法: 分光光度法

检测项目: 水质 总氮的测定 纳氏试剂分光光度法 GB 7176-2017
水质 氨、磷、铜、镍和砷的测定 原子荧光法 GB 19469-2014
水质 硝酸盐的测定 二亚硝酸盐分光光度法 GB 7447-87
水质 氯化物的测定 汞量法和分光光度法 GB 10646-2009
水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-89
水质 石油类和动植物油脂的测定 红外分光光度法 GB 4271-2012
水质 挥发酚的测定 4-氨基苯胺比色分光光度法 GB 8151-2009
水质 挥发酚的测定 磷钼钨分光光度法 GB 11893-89
水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 GB 8171-2017
水质 化学需氧量的测定 重铬酸钾法 GB 8171-2017

检测单位: 江苏万泽水务有限公司

第 2 页 共 4 页

报告编号: FY101W31809-7b

检测项目: 水质 总氮的测定 纳氏试剂分光光度法 GB 7176-2017

项目	单位	检测结果	标准限值
总氮	mg/L	0.002	0.002
氨氮	mg/L	0.002	0.002
铜	mg/L	0.002	0.002
镍	mg/L	0.002	0.002
砷	mg/L	0.002	0.002
磷	mg/L	0.002	0.002
氯化物	mg/L	0.002	0.002
悬浮物	mg/L	0.002	0.002
石油类	mg/L	0.002	0.002
挥发酚	mg/L	0.002	0.002
总氮	mg/L	0.002	0.002
氨氮	mg/L	0.002	0.002
铜	mg/L	0.002	0.002
镍	mg/L	0.002	0.002
砷	mg/L	0.002	0.002
磷	mg/L	0.002	0.002
氯化物	mg/L	0.002	0.002
悬浮物	mg/L	0.002	0.002
石油类	mg/L	0.002	0.002
挥发酚	mg/L	0.002	0.002

检测单位: 江苏万泽水务有限公司

第 3 页 共 4 页

2018/9/28 11:34

江苏方洋环境监测有限公司分析结果统计表

流转卡号: _____ / _____ 样品送达方式: 采样 样品种类: 废气


采样时间: 2018.10.18 分析时间: 2018.10.19-10.20 上报时间: 2018.10.22

委托单位: 江苏方洋水务有限公司东港污水处理厂




结果统计表

样品 编号	点位名称	氨气					
		标态废气流量 m3/h	排放浓度 mg/m3	排放速率 kg/h			
	生物除臭滤床排口 10:00	12325	0.85	0.010			
	生物除臭滤床排口 12:00	11423	0.77	0.009			
	生物除臭滤床排口 14:00	10256	0.69	0.007			
		硫化氢					
		标态废气流量 m3/h	排放浓度 mg/m3	排放速率 kg/h			
	生物除臭滤床排口 10:00	12325	0.36	0.005			
	生物除臭滤床排口 12:00	11423	0.48	0.005			
	生物除臭滤床排口 14:00	10256	0.40	0.006			

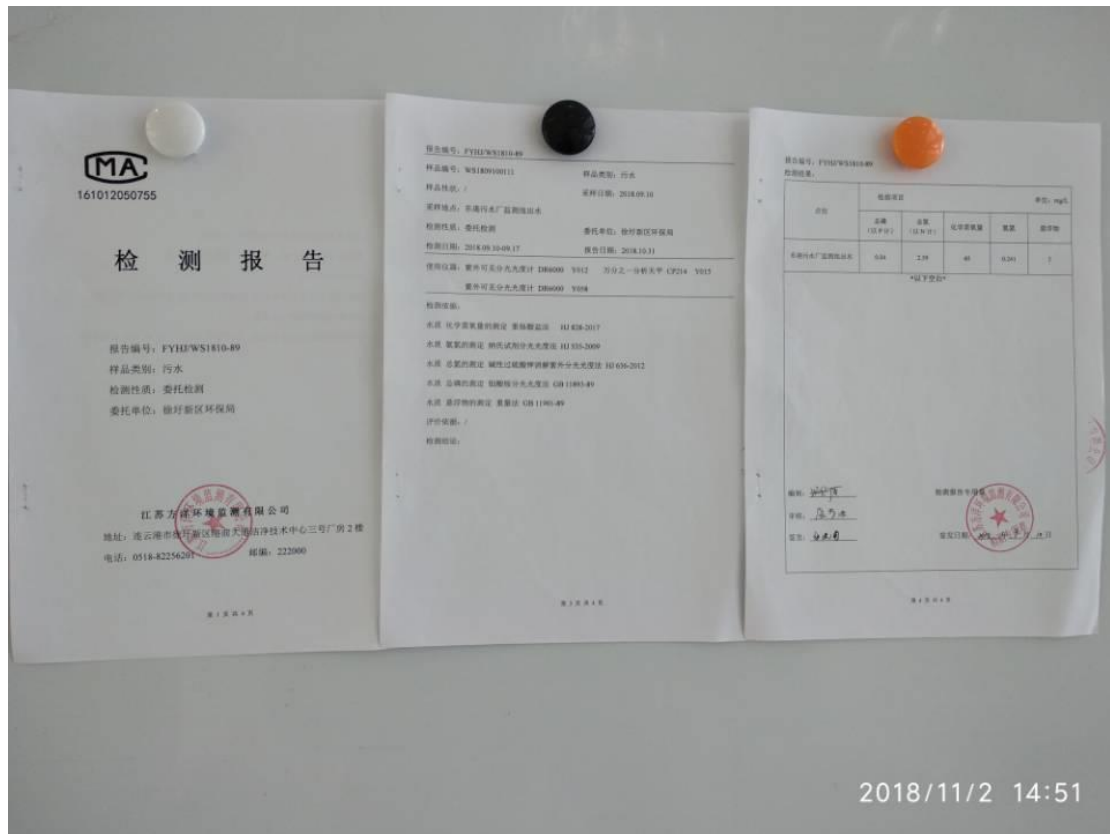

2018/11/2 14:51

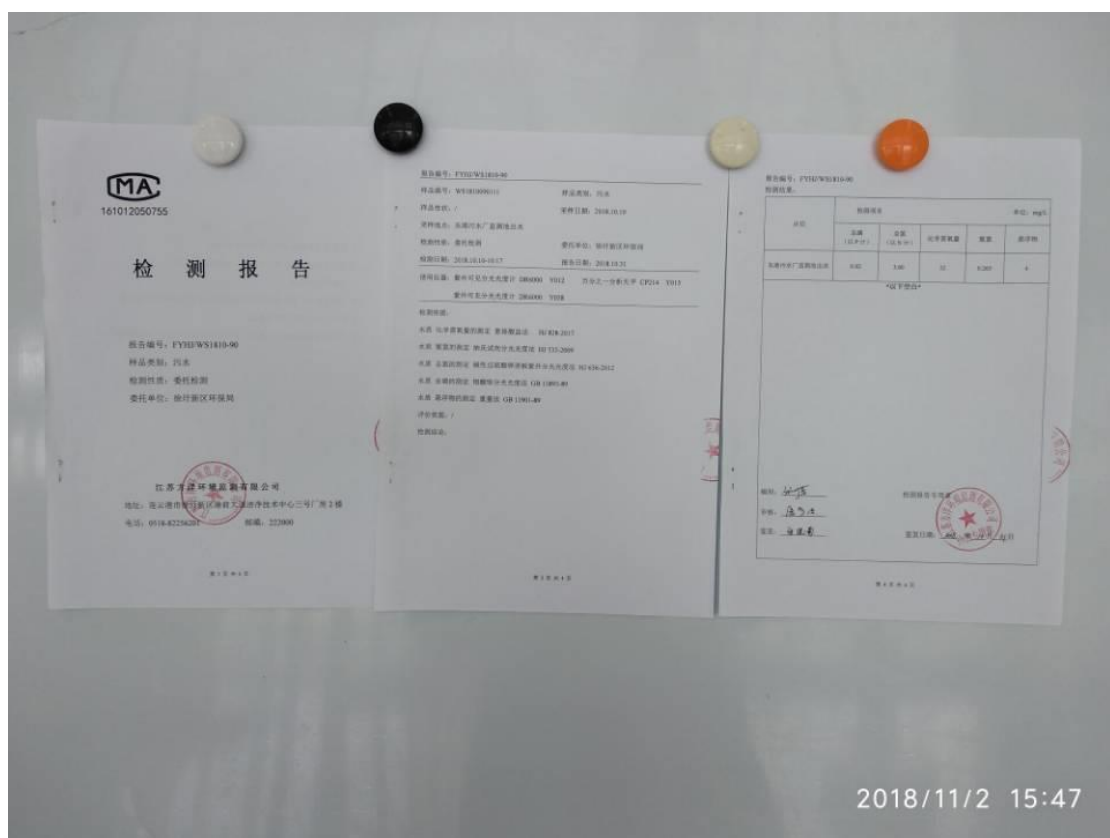

2018/11/2 15:47



報告編號: FYHFW51011-01

样品类别: 河水

粘附性弱。遇乳剂

委托单位: 江苏方洋水务有限公司

江苏方南齐地壳工程有限公司

地址：连云港市赣榆区浦南大道洁净技术中心三号厂房2楼
电话：0518-82236291 邮编：222000

標準編號: JTJ027-96

种名编号: 95111210001

精品赏析 附录

收稿日期: 2008-12-09

蔡其德著，曹其祥译

廣州華北。江蘇五洲藥房有限公司

收稿日期: 2014-11-05; 修回日期: 2014-11-10

发布日期: 2018-11-09

DOI: 10.1002/anie.201407102

《中国现代文学史》(1980版) 332页 1980年 10月 1025.4 1.00

謝曉峰、杜江波：《中國城市房地產市場分析》（實證經濟學刊） 廣東經濟學院（2002年）：114-2

水, 以水浴加热的形式, 使溶液蒸发。101-02b-2012

来源: 俄罗斯科学院, 俄罗斯科学院地质研究所, 1991, 1992, 1993

来源: 国家统计局, 根据《中国统计年鉴》历年数据整理, 1978-1999。

来源: 作者提供, 数据经过作者整理并计算得出。

主編 吳國治 副主編 吳國治 吳國治 吳國治

1994年12月

新華書店

图例编号: F712.62/49(2001.4)

對策建議：

项目	检测项目					
	pH	总磷	总氮	化学需氧量	氨氮	溶解性
丰源污水处理厂 尾水排放口	8.26	0.02	0.02	22	0.002	3

* 讀者注意 *

1000 10000

id. A3

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

此图係为李公撰

1994年12月

2018/11/2 11:29

江苏方洋环境监测有限公司水质分析结果统计表

流转卡号: WS18121001 样品送达方式: 送样 样品种类: 污水

送样时间: 2018.12.10 检测专用章 分析时间: 2018.12.10-12.17 委托单位: 江苏方洋水务有限公司

结果统计表

样品 编码	点 位 名 称	项 目								
		单位:mg/L (除 pH)								
		pH	化学需 氧量	五日生化 需氧量	氨氮	总磷	总氮	悬浮物	六价铬	汞
WS1812100101	东港污水处理 厂监测池 出水	8.28	36	7.4	0.326	0.04	1.33	4	< 0.004	0.0006
		锰	钴	镉	总铬	钼	银	镍	铍	砷
		0.006	0.030	<0.0003	< 0.005	< 0.002	< 0.0003	< 0.001	< 0.002	0.005

2018/12/19 10:45

江苏方洋环境监测有限公司分析结果统计表



流转卡号: _____ / _____ 样品送达方式: 采 样 样品种类: 废气



采样时间: 2018.12.17 分析时间: 2018.12.18-12.20 上报时间: 2018.12.22

委托单位: 江苏方洋水务有限公司东港污水处理厂



结果统计表							
样品 编号	点位名称	氨气					
		标态废气流量 m3/h	排放浓度 mg/m3	排放速率 kg/h			
	生物除臭滤床排口 10:00	6859	0.66	0.005			
	生物除臭滤床排口 12:00	7795	0.77	0.006			
	生物除臭滤床排口 14:00	7238	0.59	0.004			
		硫化氢					
		标态废气流量 m3/h	排放浓度 mg/m3	排放速率 kg/h			
	生物除臭滤床排口 10:00	6859	0.45	0.003			
	生物除臭滤床排口 12:00	7795	0.39	0.003			
	生物除臭滤床排口 14:00	7238	0.67	0.005			

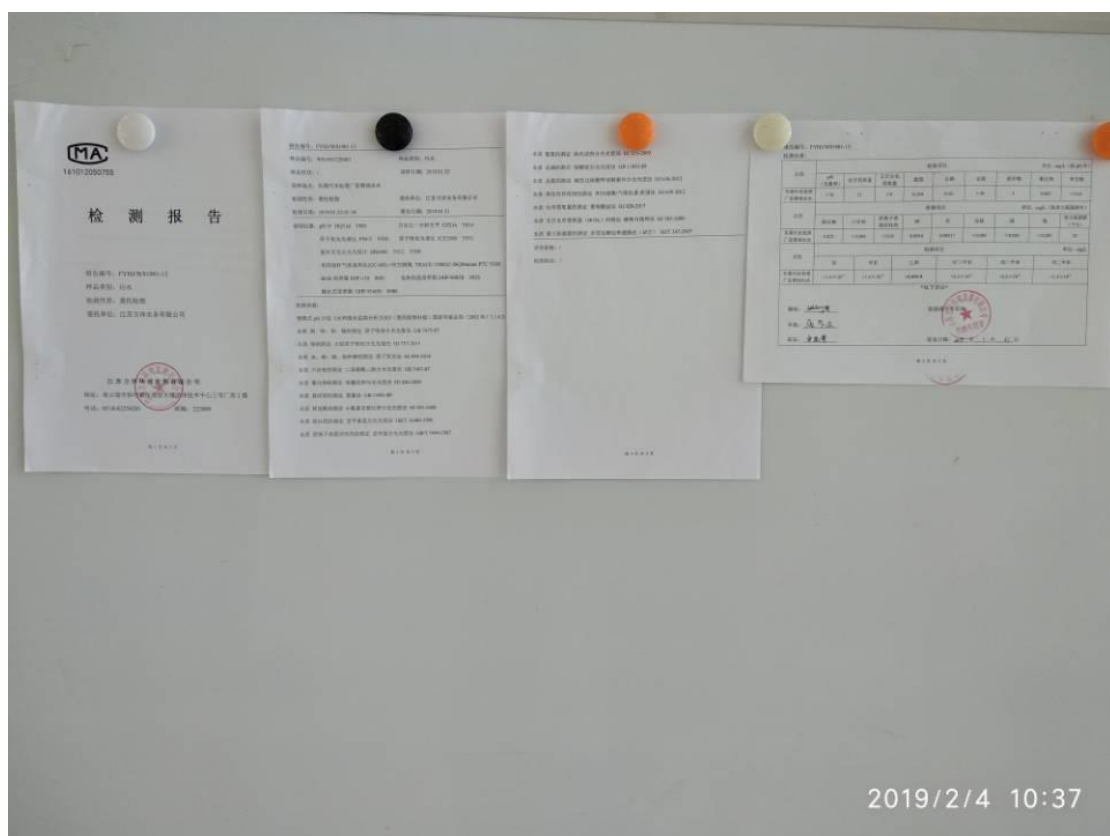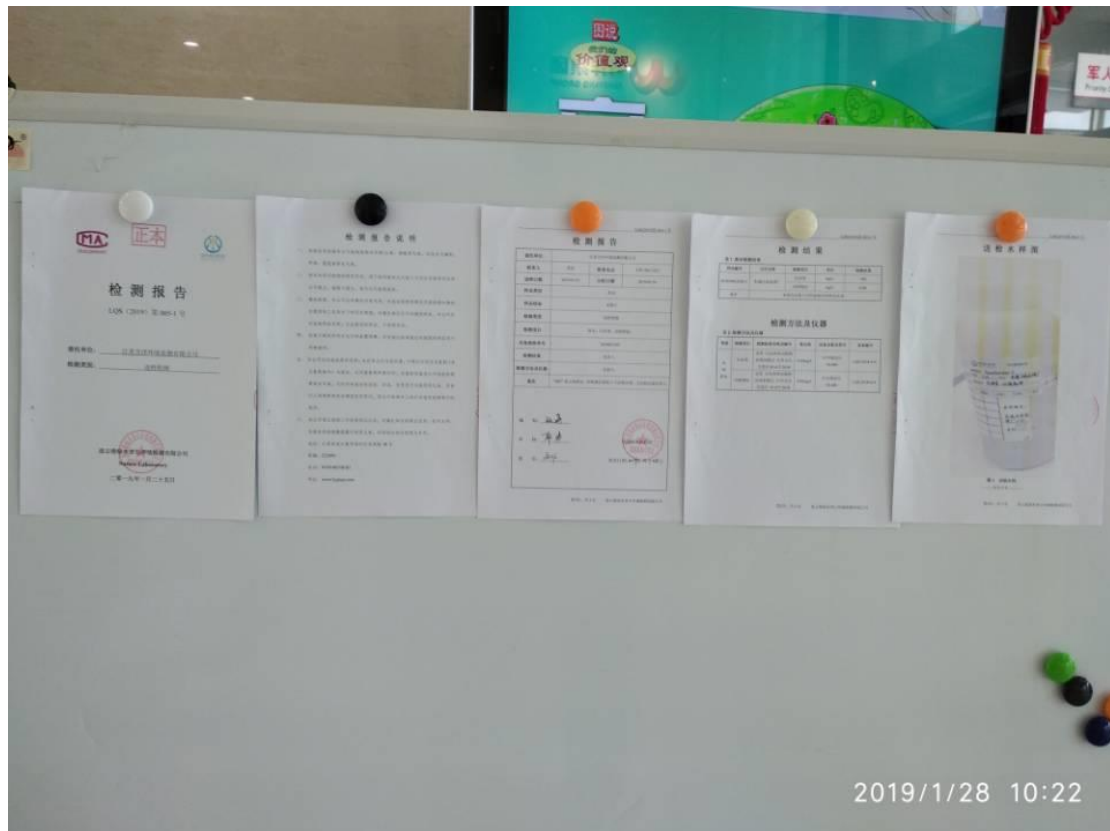

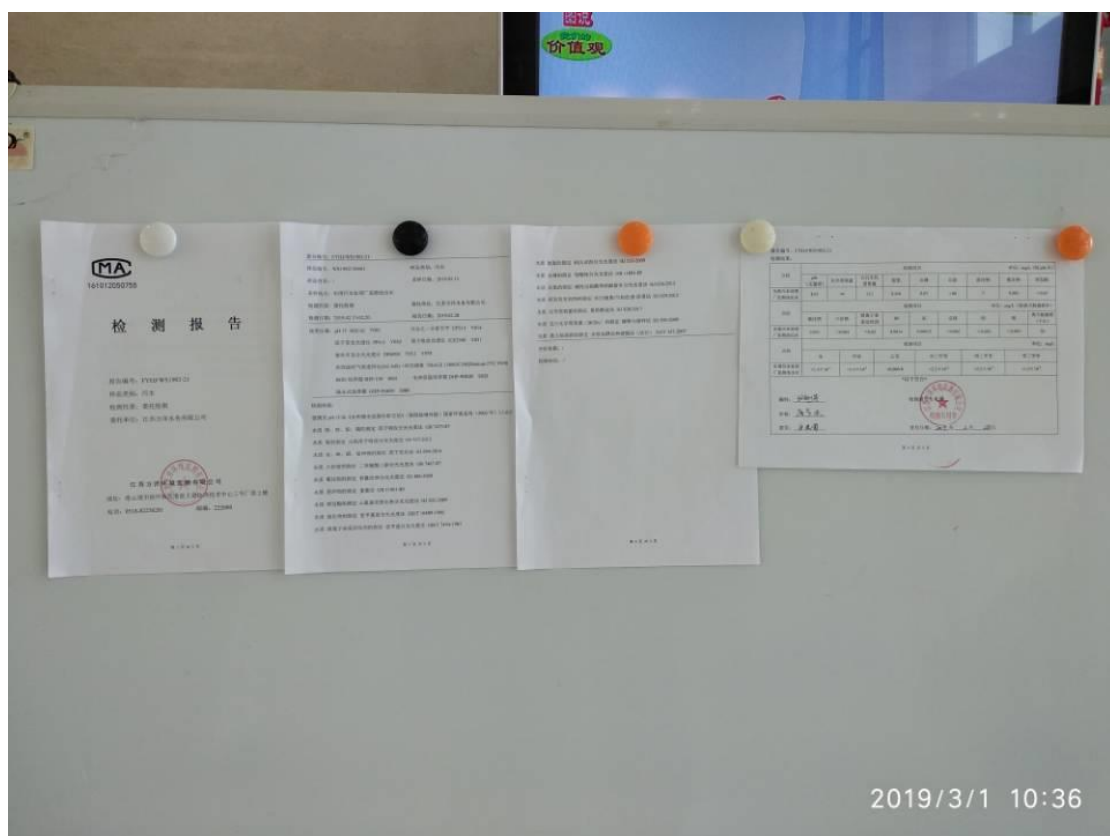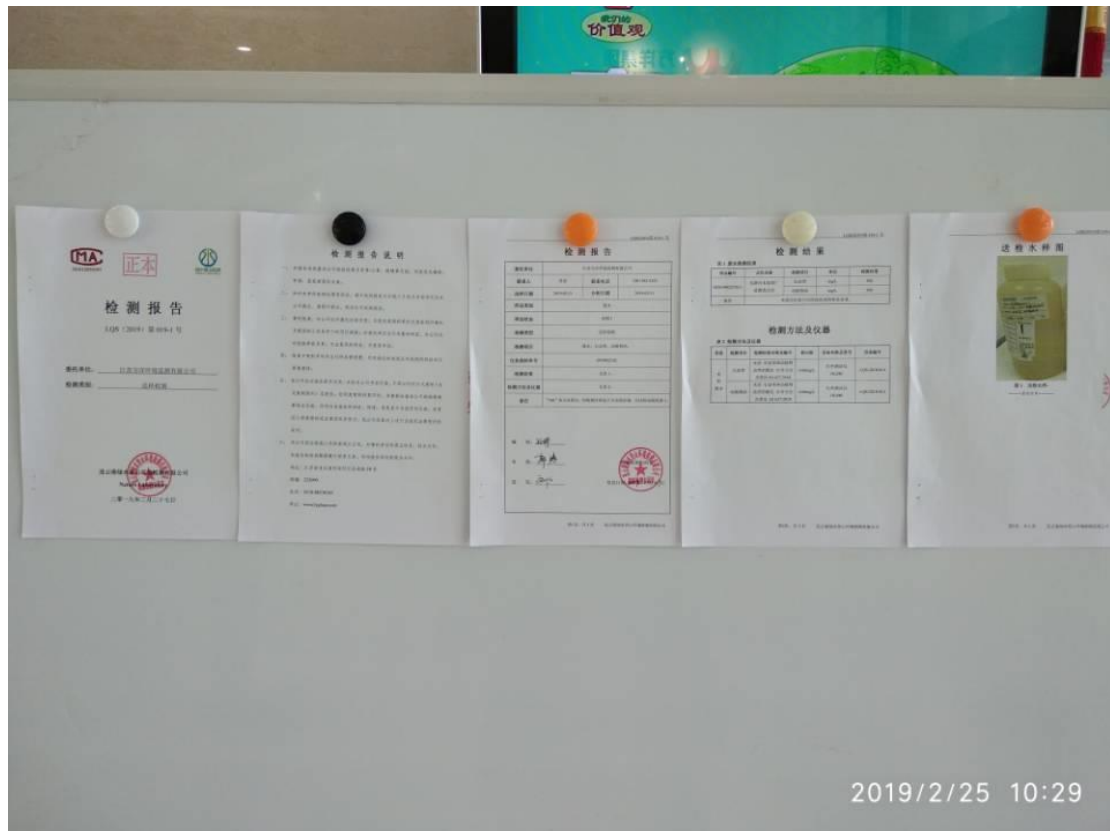

江苏方洋环境监测有限公司分析结果统计表

流转卡号: / 样品送达方式: 采样 样品种类: 废气


采样时间: 2019.2.25 分析时间: 2019.2.26-2.27 上报时间: 2019.2.28

委托单位: 江苏方洋水务有限公司东港污水处理厂



结果统计表

样品 编号	点位名称	氨气					
		标态废气流量 m3/h	排放浓度 mg/m3	排放速率 kg/h			
	生物除臭滤床排口 10:00	5859	0.67	0.0039			
	生物除臭滤床排口 12:00	6795	0.81	0.0055			
	生物除臭滤床排口 14:00	6238	0.62	0.0039			
		硫化氢					
		标态废气流量 m3/h	排放浓度 mg/m3	排放速率 kg/h			
	生物除臭滤床排口 10:00	5859	0.59	0.003			
	生物除臭滤床排口 12:00	6795	0.49	0.003			
	生物除臭滤床排口 14:00	6238	0.40	0.004			

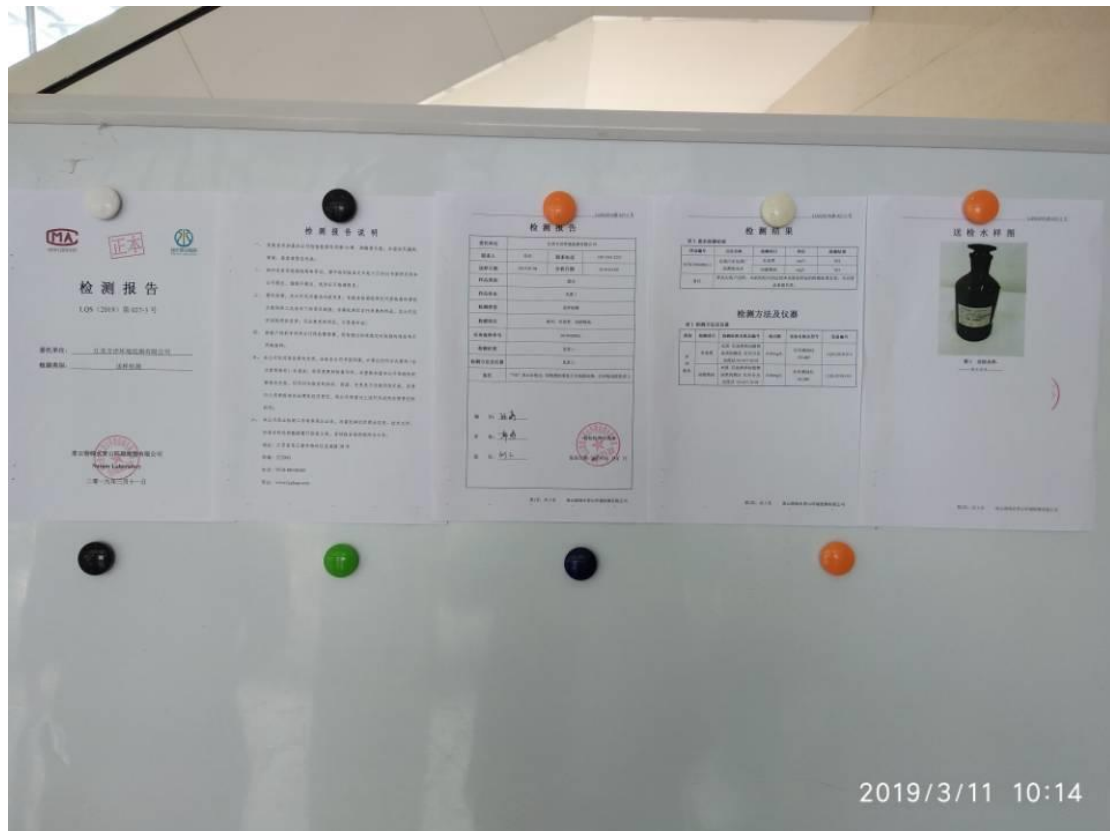

江苏方洋环境监测有限公司分析结果统计表

流转卡号: W19040203 样品送达方式: 采样 样品种类: 噪声

采样时间: 2019.4.2 分析时间: 2019.4.2 检测专用章 上报时间: 2019.4.3

委托单位: 江苏方洋水务有限公司东港污水处理厂

结果统计表							
样品 编号	点位名称	等效声级(dBA)					
		昼间	夜间				
	东厂界外 1 米	52.1	47.0				
	南厂界外 1 米	45.9	43.8				
	西厂界外 1 米	48.1	46.1				
	北厂界外 1 米	49.4	44.7				

2019/4/5 11:25



江苏方洋环境监测有限公司分析结果统计表

流转卡号: _____ / _____ 样品送达方式: 采样 样品种类: 废气


采样时间: 2019.4.16 分析时间: 2019.4.17-4.20 上报时间: 2019.4.21

委托单位: 江苏方洋水务有限公司东港污水处理厂



结果统计表

样品 编号	点位名称	氨气					
		标态废气流量 m3/h	排放浓度 mg/m3	排放速率 kg/h			
	生物除臭滤床排口 10:00	6239	0.67	0.0042			
	生物除臭滤床排口 12:00	6867	0.79	0.0054			
	生物除臭滤床排口 14:00	6358	0.56	0.0036			
		硫化氢					
		标态废气流量 m3/h	排放浓度 mg/m3	排放速率 kg/h			
	生物除臭滤床排口 10:00	6239	0.47	0.003			
	生物除臭滤床排口 12:00	6867	0.59	0.004			
	生物除臭滤床排口 14:00	6358	0.46	0.003			

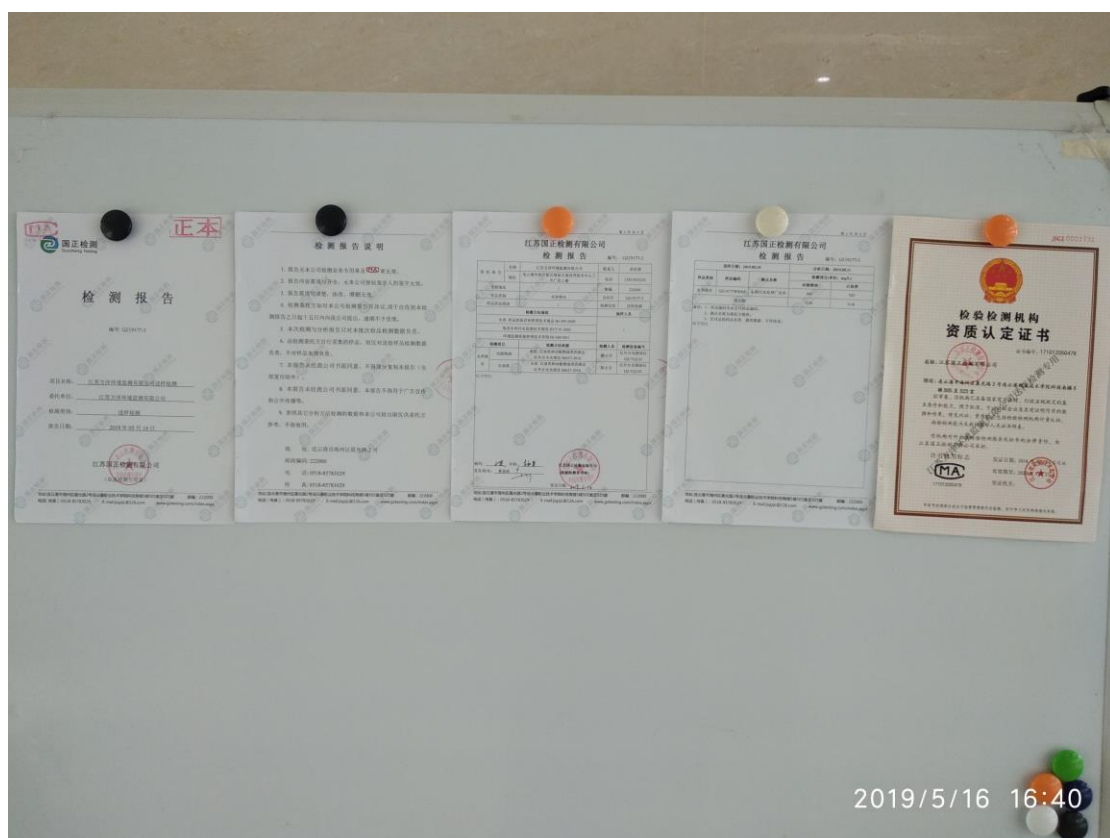

江苏方洋环境监测有限公司分析结果统计表

流转卡号: _____ / _____ 样品送达方式: 采样 样品种类: 废气

采样时间: 2019.5.21 分析时间: 2019.5.22-5.24 上报时间: 2019.5.25

委托单位: 江苏方洋水务有限公司东港污水处理厂



结果统计表

样品 编号	点位名称	氨气					
		标态废气流量 m ³ /h	排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h			
	生物除臭滤床排口 10:00	5088	0.57	0.0029			
	生物除臭滤床排口 12:00	5867	0.41	0.0024			
	生物除臭滤床排口 14:00	5867	0.72	0.0042			
		硫化氢					
		标态废气流量 m ³ /h	排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h			
	生物除臭滤床排口 10:00	5088	0.52	0.003			
	生物除臭滤床排口 12:00	5867	0.59	0.003			
	生物除臭滤床排口 14:00	5867	0.62	0.004			

MA
161012050755

检测 报告

编号: FY10250755

检测性质: 委托检测
委托单位: 江苏方洋水务有限公司

江苏方洋环境检测有限公司
地址: 连云港市海州区新浦区海州街道中心路2号厂房2楼
电话: 0518-42156201 邮编: 222000

编号: FY10250755-1 第1页 共1页

检测 报告

一、基本情况

名称	江苏方洋水务有限公司污水处理站	检测人	陈伟
地址	连云港市海州区新浦区海州街道中心路2号	电话	15861776639
检测日期	2019.5.23	检测地点	污水处理站
检测项目	废气	检测时间	2019.5.23
检测标准	GB16297-1996	检测地点	污水处理站

二、检测方法及仪器

检测项目	检测方法/标准	检测仪器名称
废气	环境空气气态污染物采样方法 (GB 3095-2012)	气态污染物采样器
废气	环境空气气态污染物采样方法 (GB 3095-2012)	气态污染物采样器

编号: FY10250755-2 第2页 共2页

检测 报告

三、检测结果

检测项目	检测结果	检测单位
废气	检测结果	江苏方洋环境检测有限公司

检测人: 陈伟
审核人: 陈伟
报告日期: 2019.5.23

2019/5/31 14:30

MA
161012050755

检测 报告

编号: FY10250755-2

检测性质: 委托检测
委托单位: 江苏方洋水务有限公司

江苏方洋环境检测有限公司
地址: 连云港市海州区新浦区海州街道中心路2号厂房2楼
电话: 0518-42156201 邮编: 222000

编号: FY10250755-2 第1页 共1页

检测 报告

一、基本情况

名称	江苏方洋水务有限公司污水处理站	检测人	陈伟
地址	连云港市海州区新浦区海州街道中心路2号	电话	15861776639
检测日期	2019.5.23	检测地点	污水处理站
检测项目	废气	检测时间	2019.5.23
检测标准	GB16297-1996	检测地点	污水处理站

二、检测方法及仪器

检测项目	检测方法/标准	检测仪器名称
废气	环境空气气态污染物采样方法 (GB 3095-2012)	气态污染物采样器
废气	环境空气气态污染物采样方法 (GB 3095-2012)	气态污染物采样器

编号: FY10250755-2 第2页 共2页

检测 报告

三、检测结果

检测项目	检测结果	检测单位
废气	检测结果	江苏方洋环境检测有限公司

检测人: 陈伟
审核人: 陈伟
报告日期: 2019.5.23

2019/5/31 14:32